



(GB) For the tripping times verification tests, in an electrical installation, Hager certifies that the RCDBs, of the Hager brand, conforming to standards EN 61008-2-1, EN 61009-2-1, trip under a current of $5 \cdot I_{\Delta n}$ in accordance with the times imposed in table 41.1 of standard DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410) 2018-10.

(FR) Pour les tests de vérification du temps de déclenchement d'une installation électrique, Hager certifie que les interrupteurs différentiels de la marque Hager conformes aux normes EN 61008-2-1 et EN 61009-2-1, se déclenchent dès lors qu'ils sont soumis à un courant de $5 \cdot I_{\Delta n}$ selon les temps décrits dans le tableau 41.1 de la norme DIN VDE 0100-410 datant d'octobre 2018.


(ES) Para las pruebas de verificación del tiempo de disparo de una instalación eléctrica, Hager certifica que los interruptores diferenciales de la marca Hager que cumplen con las normas EN 61008-2-1 y EN 61009-2-1, disparan tan pronto como son sometidos a un corriente de $5 \cdot I_{\Delta n}$ según los tiempos descritos en la tabla 41.1 de la norma DIN VDE 0100-410 de octubre de 2018.

(PL) W przypadku testów weryfikacyjnych czasu zadziałania instalacji elektrycznej, Hager zaświadcza, że wyłączniki różnicowe marki Hager, które są zgodne z normami EN 61008-2-1 i EN 61009-2-1, wyłączają się, gdy tylko zostaną poddane prąd $5 \cdot I_{\Delta n}$ zgodnie z czasami opisanymi w tabeli 41.1 normy DIN VDE 0100-410 z października 2018 roku.

(RU) Для проверочных испытаний времени срабатывания электроустановки компания Hager подтверждает, что дифференциальные выключатели марки Hager, соответствующие стандартам EN 61008-2-1 и EN 61009-2-1, срабатывают, как только на них воздействует ток $5 \cdot I_{\Delta n}$ согласно времени, указанному в таблице 41.1 стандарта DIN VDE 0100-410 от октября 2018 года.

(CZ) Pro ověřovací testy vypinací doby elektrické instalace společnost Hager potvrzuje, že diferenciální spínače značky Hager splňují normy EN 61008-2-1 a EN 61009-2-1, vypínají při proudu $5 \cdot I_{\Delta n}$ v souladu s časy uvedenými v tabulce 41.1 normy DIN VDE 0100-410 z října 2018.

(SK) Pre overovacie testy času vypnutia elektrickej inštalácie spoločnosť Hager potvrdzuje, že diferenciálne spínače značky Hager, ktoré spĺňajú normy EN 61008-2-1 a EN 61009-2-1, sa vypnú hneď, ako sú vystavené prúdu $5 \cdot I_{\Delta n}$ podľa časov uvedených v tabuľke 41.1 normy DIN VDE 0100-410 z októbra 2018.

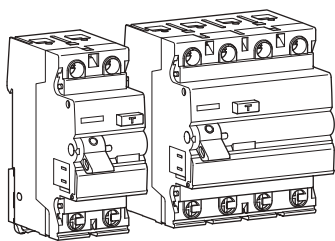

- (GB)
- (FR)
- (ES)
- (PL)
- (RU)
- (CZ)
- (SK)

Residual Current Circuit Breaker (RCCB) 16 - 63A

Interrupteur différentiel (RCCB) 16 - 63A





Interruptor diferencial 16 - 63A





Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB) 16 - 63A

Устройство защитного отключения 16 - 63A

Proudové chrániče (RCCB) 16 - 63A

Prúdový chránič 16 - 63A

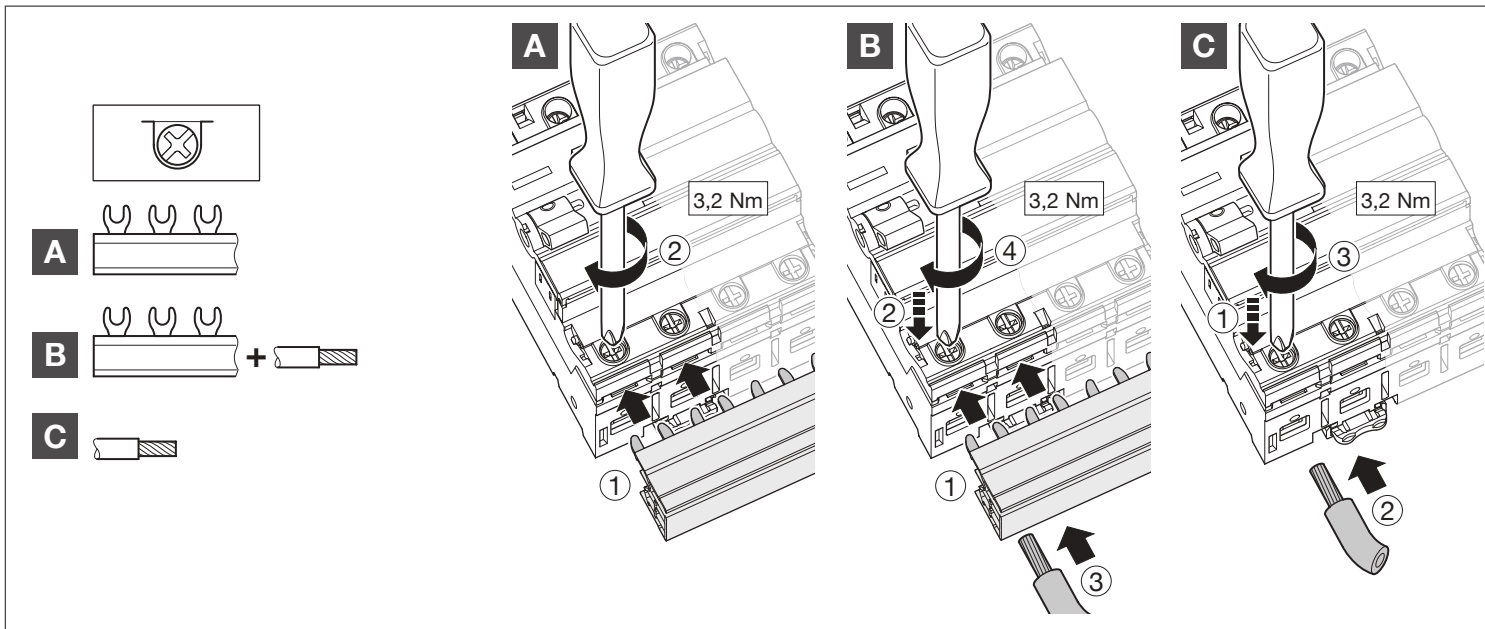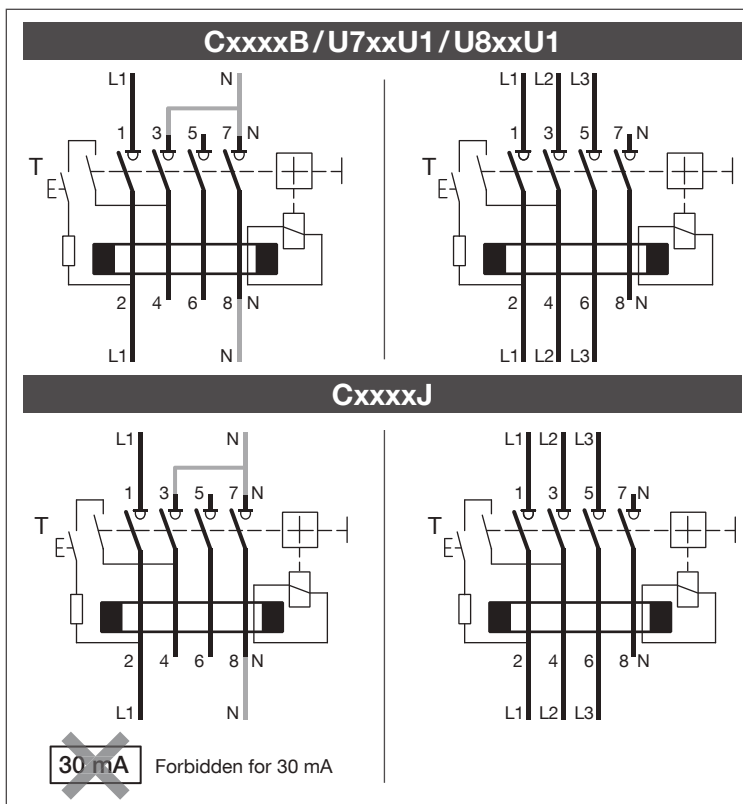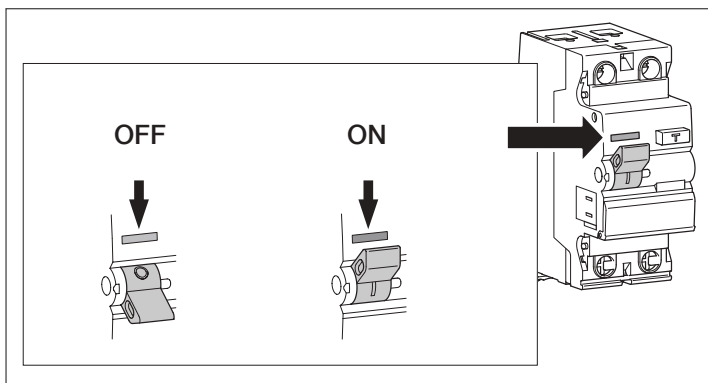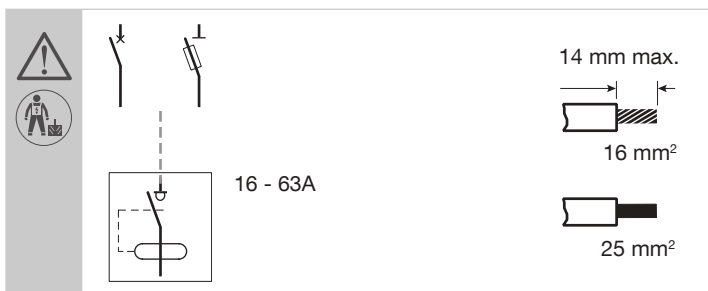

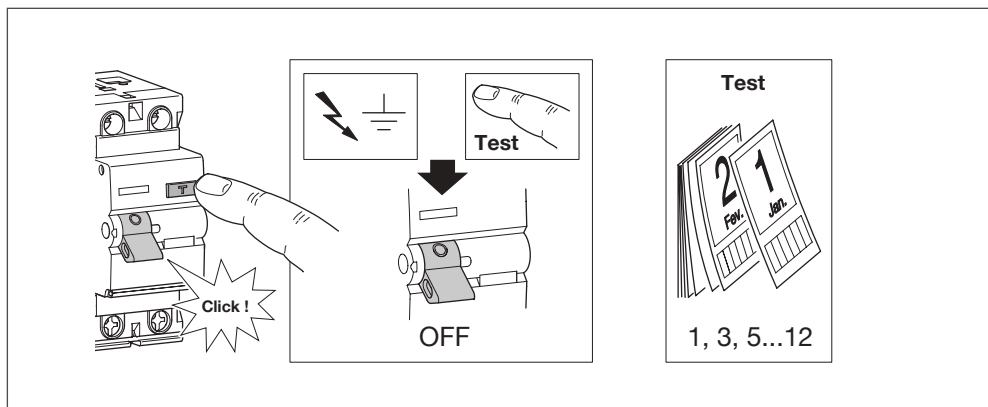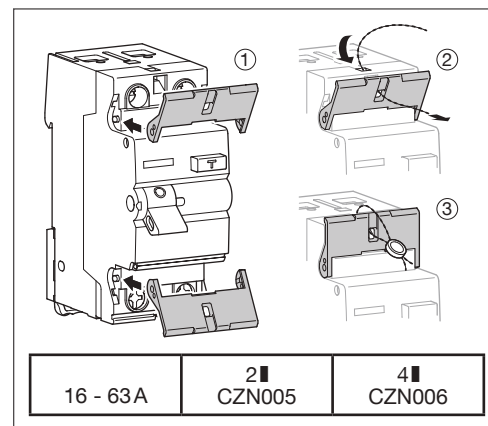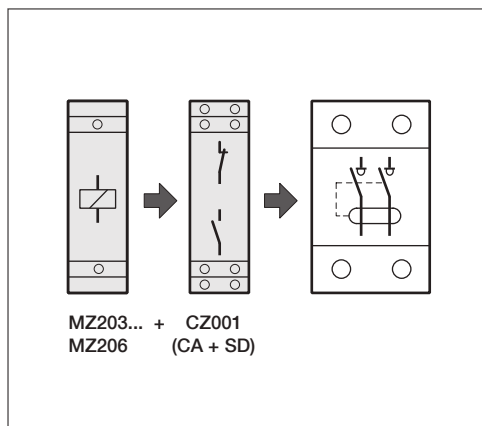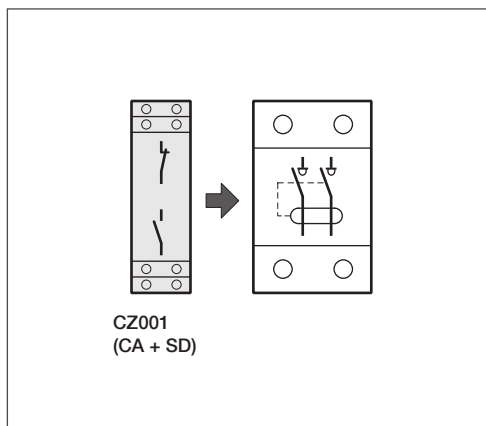

Back-up protection chart with MCB's or fuses (see general catalog).

Coordination interrupteur différentiel / protection en amont (voir catalogue général).

Protección aguas arriba del interruptor diferencial (ver catálogo general).

Tabela doboru zabezpieczenia zwarcowego RCCB przez wkładki topikowe lub MCB (szczegóły - patrz katalog główny).

Таблицу координации с модульными ВА и предохранителями можно найти в главном каталоге.

Koordiničn tabulka zkratov odolnosti p pouzt jistič nebo pojistek (viz. hlavní katalog).

Koordiničn tabuľka skratovej odolnosti pri pouzt ističov alebo poistiek (viď. hlavn katalog).

Warranty

A warranty period of 24 months is offered on Hager products, from date of manufacture, relating to any material of manufacturing defect.

If any product is found to be defective it must be returned via the installer and supplier (wholesaler).

The warranty is withdrawn if, after inspection by Hager quality control dept the device is found to have been installed in a manner which is contrary to IEE wiring regulations and accepted practice within the industry at the time of installation and/ or the procedure for the return of goods has not been followed. Explanation of defect must be included when returning goods.

Protection against dust

In case of work activities nearby, make sure that the electrical installation is protected against dust if the enclosure is not IP5x.

Gwarancja

Firma Hager na warunkach okreonych w Kartce Gwarancyjnej udziela na wyroby marki Hager zakupione w Polsce 2 letniej gwarancji liczonej od dnia zakupu danego wyrobu, nie dluzej jednak ni 3 lata od daty produkcji danego wyrobu. Gwarancj objete s wyacznie ukryte wady materialowe lub konstrukcyjne, ktore uniemozliwiaj uzytkowania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nabywca traci prawo do wiadcze gwarancyjnych na skutek: a) dokonania przerobek lub zmian konstrukcyjnych wyrobu, b) dokonywania napraw wyrobu przez osoby inne ni Gwarant, c) niewlaciwego lub niezgodnego z instrukcj lub przeznaczeniem uzytkowania, przechowywania wyrobu, d) nieprawidlowej instalacji lub montazu wyrobu. wiadczenie gwarancyjne jest realizowane, jeeli wyrb jest dostarczony przez Klienta wraz z opisem uszkodzenia lub wady produktu.

Ochrona przed dostepem cia staych

W przypadku prowadzenia prac w pobliu aparatury upewnij sie, że w przypadku, gdy obudowa chronica aparatur nie posiada stopnia ochrony IP5x - jest ona chroniona przed dostepem cia staych.

Garantie

24 mois contre tous vices de matieres ou de fabrication,  partir de leur date de production. En cas de defectuosit, le produit doit tre remis au grossiste habituel.

La garantie ne joue que si la procedure de retour via l'installateur et le grossiste est respectee et si, apres expertise, notre service controle qualite ne detecte pas de defaut du  une mise en oeuvre et / ou une utilisation non conforme aux regles de l'art.

Les remarques ventuelles expliquant la defectuosit devront accompagner le produit.

Protection contre la poussere

Nous recommandons de proteger votre installation lectrique contre la poussere si des travaux sont effectues  proximite et que votre tableau n'est pas IP5x.

Гарантия

Гарантийные обязательства распространяются на дефекты материалов и сборки в течение 24 месяцев после даты изготовления.

Неисправные приборы должны быть возвращены оптовому продавцу. Гарантийные обязательства наступают только после взаимной переписки с торговой и монтажной фирмами и в том случае, если наша служба качества не установила, что причина дефекта заключается в ненадлежащем техническом обслуживании или нарушении норм эксплуатации. Целесообразно сопровождать рекламации сообщениями о возможных причинах возникших неисправностей.

Защита от пыли

Если степень защиты щита менее IP5x, то в случае проведения работ поблизости убедитесь, что электроустановка защищена от пыли.

Garanta

24 meses a partir de la fecha de fabricacion contra todo defecto de montaje o de los materiales. En caso de un aparato defectuoso, el material deber ser remitido a su almacen habitual.

La garanta no ser valida si el retorno no se efectua a traves del almacen que ha realizado la venta, si nuestro servicio de control de calidad detecta una mala puesta en funcionamiento o una mala utilizacion del aparato.

El aparato deber ser acompaado de un informe explicando la defectuosidad.

Proteccion contra el polvo

En caso de trabajos cercanos se recomienda proteger la instalacion electrica contra el polvo si la envolvente tiene un indice de proteccion inferior a IP5x.

Zaruka

24 mesicu od data vyroby na material a vyrobn zavady. Pri vyrobnch zavadach mus byt vyrobek predlozen prodejci s uvedenm zavady, kter se na vyrobku vyskytuje.

Ochrana proti prachu

Nem-li rozvadeč kryt IP5x, ujistte se v prpad prac probihajicch v okolí elektricke instalace, že je chrnna proti prachu.

Zaruka

Na produkty Hager sa poskytuje 24 mesačná zaručná doba a to od datumu vyroby. Tato zaručná doba sa vzahuje na vyrobnch chyby a chyby materialu. Zaruka straca svoju platnos: - ak je prstroj namontovaný po vystupnej kontrole kvality v rozpore s platnmi predpismi IEE alebo bol prevedeny neoprvneny zasah do prstroja alebo bol prstroj pozmeneny. - ak vyrobok nebol vrateny do ve koobchodu spolu s označenm zavady ktor nastala.

Ochrana proti prachu

Nem-li rozvadeč kryt IP5x, ujistte se v prpad prac probihajicch v okolí elektricke instalace, že je chrnna proti prachu.